

## K6 Seminarhotel Halberstadt

Kirschallee 6  
38820 Halberstadt

Tel: +49 3941 5758

info@k6-seminarhotel.de  
<https://www.k6-seminarhotel.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Rezeption

©Manuela Fischer



Lobby im  
Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Speiseraum

©Manuela Fischer

## Parken

---



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

## Parkplatz

---



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Einfahrt aufs Gelände

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 101 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Der gekennzeichnete Parkplatz befindet sich rechts, direkt neben der Einfahrt aufs Gelände.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang – 1.  
Abschnitt

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang – 2.  
Abschnitt

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang – 3.  
Abschnitt

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 80 m.

## Eingang

---



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die beiden Eingangstüren sind baugleich. Der Windfang zwischen den Türen ist 5 m lang.

## Rezeption

---



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

## Rezeption

---



Schalter/Tresen/  
Kasse

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 108 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Hotelloobby

---



Lobby

©Manuela Fischer



Lobby

©Manuela Fischer



Lobby

©Manuela Fischer

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

## Weg vom Eingang zur Rezeption

---



Weg vom Eingang zur  
Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur  
Rezeption

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## UG: Doppelzimmer 005 mit Bad

---



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005 mit Bad

©Manuela Fischer

## UG: Doppelzimmer 005

---



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



UG: Doppelzimmer  
005

©Manuela Fischer



## UG: Doppelzimmer 005

©Manuela Fischer

---

### Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 220 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 56 cm

Breite des Bettes: 106 cm

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## UG: Bad im Zimmer 005

---



UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Bad im Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

### UG: Stufen vom Zimmerflur in den Frühstücksraum

---



UG: Stufen vom  
Zimmer ... in den  
Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Stufen vom  
Zimmer ... in den  
Frühstücksraum

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Aufzug 1

---



Aufzug 1

©Manuela Fischer



Aufzug 1

©Manuela Fischer



Aufzug 1

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 116 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 53 cm.

## Flur/Weg/Gang innen

### UG: Weg vom Aufzug 1 / Treppenhaus / Stufen zum Frühstücksraum zu Zimmer 005

---



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Stufen zum  
Frühstücksraum zu  
Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 173 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

### EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug 1 / Treppenhaus

---



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
zum Aufzug 1 /  
Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

### **UG: Weg vom Aufzug/Treppe zu Zimmer 005**

---



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer



UG: Weg vom Aufzug/  
Treppe zu Zimmer 005

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 173 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## EG: Einzelzimmer 104 mit Bad

---



EG: Einzelzimmer 104 mit Bad

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104 mit Bad

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104 mit Bad

©Manuela Fischer

## EG: Einzelzimmer 104

---



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Einzelzimmer 104

©Manuela Fischer

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 52 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## EG: Bad im Einzelzimmer 104

---



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer



## EG: Bad im Zimmer 104

©Manuela Fischer

---

### Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 138 cm tief und 180 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

### WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 135 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

Länge des linken Haltegriffes: 58 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 58 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 135 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 113 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

## EG: Weg von der Rezeption Richtung Aufzug 1 / Treppenhaus / Zimmer 104

---



EG: Weg von  
der Rezeption  
Richtung Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Zimmer 104

©Manuela Fischer



EG: Weg von  
der Rezeption  
Richtung Aufzug  
1 / Treppenhaus /  
Zimmer 104

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 34 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 173 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Rezeption zum Aufzug / Treppenhaus ist 23 m lang.

## UG: Frühstücksraum

---



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer

## UG: Frühstücksraum

---



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 26 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Buffett ist 88 cm hoch. Zwischen den Buffettischen ist der schmalste Durchgang 90 cm breit.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## EG: Treppe in der Lobby zum Frühstücksraum ins UG

---



EG: Treppe in den  
Frühstücksraum ins  
UG

©Manuela Fischer



EG: Treppe in den  
Frühstücksraum ins  
UG

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## UG: Stufen vom Zimmerflur in den Frühstücksraum

---



UG: Stufen vom  
Zimmer ... in den  
Frühstücksraum

©Manuela Fischer



UG: Stufen vom  
Zimmer ... in den  
Frühstücksraum

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

# Aufzug 1

---



Aufzug 1

©Manuela Fischer



Aufzug 1

©Manuela Fischer



Aufzug 1

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 116 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 53 cm.

## EG: Weg von der Rezeption zur Treppe in den Frühstücksraum im UG

---




EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG

©Manuela Fischer



EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG

©Manuela Fischer

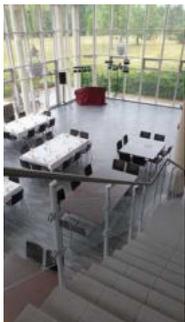

EG: Weg von der  
Rezeption zur  
Treppe in den  
Frühstücksraum im  
UG

©Manuela Fischer

---

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



EG: Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Manuela Fischer

## EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 180 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

**WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 115 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

Höhe des Toilettensitzes: 41 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 79 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 30 cm

## **EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01**



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug 1 (UG-EG-OG)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug 2 (EG-UG Bar)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: In Zusammenarbeit mit einem Sanitätshaus können Hilfsmittel auf Wunsch ausgeliehen werden. Bitte vorher anfragen.

Anmerkungen für den Gast: Eine induktive Höranlage kann für Veranstaltungen über eine externe Firma ausgeliehen werden. Bitte vorher anfragen.

### EG: Tagungsraum 01

---



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

### EG: Tagungsraum 01

---



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Raum kann individuell bestuhlt werden.

## **EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01**



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

# UG: Barbereich

## UG: Barbereich

---



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich

©Manuela Fischer



UG: Barbereich

©Manuela Fischer

---

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 122 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Der Bartresen ist 116 cm hoch.

## EG: Treppe ins UG zur Bar

---



EG: Treppe ins UG zur Bar

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

---



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar (Einstieg)

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar (Ausstieg)

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

©Manuela Fischer



EG: Aufzug 2 ins UG zur Bar

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 107 cm

TIEFE der Kabine innen: 193 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 117 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 56 cm.

## Flur/Weg/Gang innen


### UG: Weg von Aufzug 2 / Treppe zum Eingang Bar

---



UG: Weg von Aufzug  
2 / Treppe zum  
Eingang Bar

©Manuela Fischer

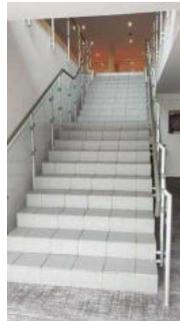


UG: Weg von Aufzug  
2 / Treppe zum  
Eingang Bar

©Manuela Fischer



UG: Weg von Aufzug  
2 / Treppe zum  
Eingang Bar

©Manuela Fischer

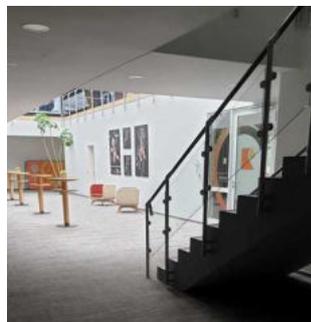

UG: Weg von Aufzug  
2 / Treppe zum  
Eingang Bar

©Manuela Fischer

---

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Treppe zum Eingang Bar ist 5 m lang.

## EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

---



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer



EG: Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung / zur Treppe ins UG / zum Aufzug 2 / zum Tagungsraum 01

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.